


1. Стеллажное хранение при высоте складирования от 3 до 5,5 м

Стандартный способ подачи порошка в защищаемый объем вертикально сверху вниз не подходит, т.к. высота «h», в которой достигается необходимая для тушения концентрация огнетушащего порошка, обычно не превышает 3 метров.



В данном случае необходимо локальное, направленное тушение защищаемого объекта с помощью МПП Тунгус 10ст, как представлено в «Технических рекомендациях по проектированию и применению установок порошкового пожаротушения на базе МПП Тунгус для защиты складов с высотой хранения более 5,5 м».

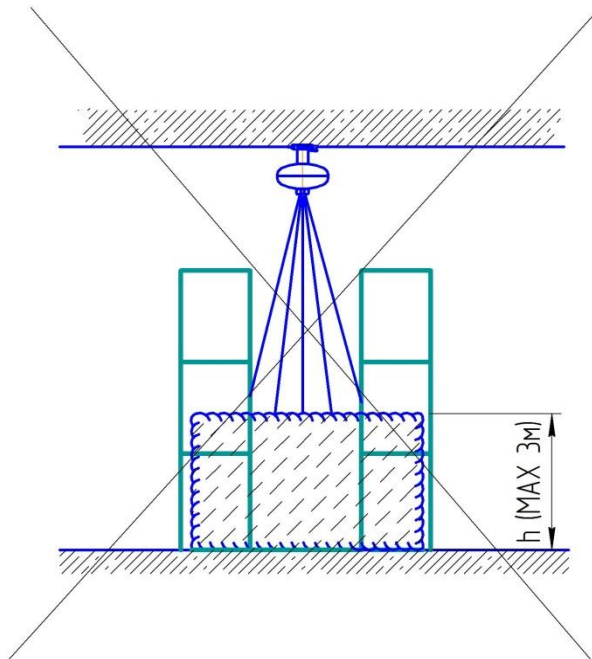